



Rzut piwnicy - pomieszczenia przynależne do parteru i pozostałe pomieszczenia

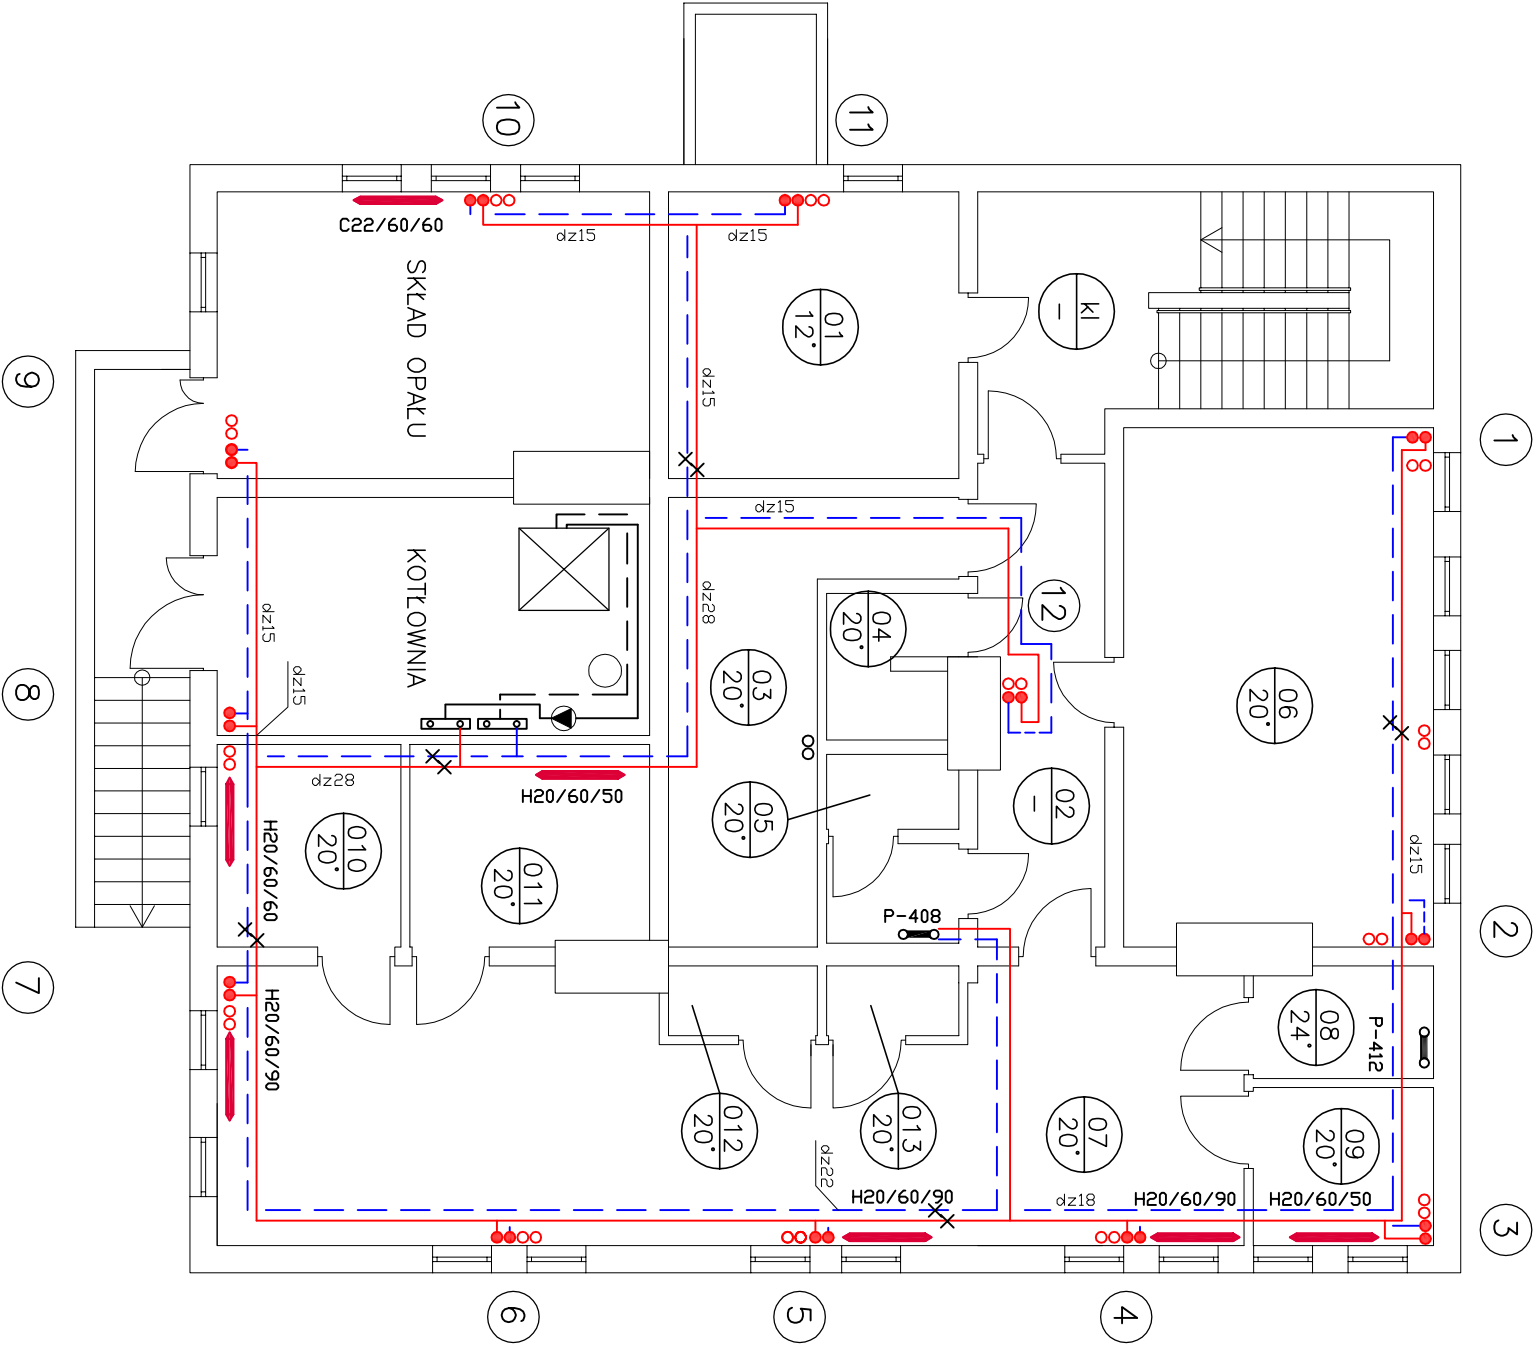

Rzut piwnicy - pomieszczenia przynależne do I piętra

LEGENDA

- ISTNIEJĄCE PROWODY OBIEGU KOTŁOWEGO Z RUR STAŁOWYCH SPAWANYCH DN40
- PRZEWODY INSTALACJI C.O. ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI C.O. Z RUR ZE STAŁI WĘGLOWEJ ZEWNĘTRZNIE OCYNKOWANYCH
- ISTNIEJĄCY KOCIÓŁ OLEJOWY
- ISTNIEJĄCE ROZDZIELACZE
- ISTNIEJĄCE PRZEPONOWE NACZYNNIE WZBIORCZE
- ISTNIEJĄCY UKŁAD POMPOWY

<div><div>44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl</div></div>			
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut piwnicy	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PT remontu kotłowni olejowej	
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek usługowy przy ul. Szkolna 13A w Przegędzy			
INWESTOR: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Ligonia 5C, Czerwonka-Leszczyny			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Witold Opaliński	1340/03/U/C	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Tatarczyk		NR RYS.: 2